

本資料の関係者以外への開示、配布を禁止します

ProChemist/AS操作説明 再提出編

2025年9月

富士フィルム株式会社

ESG推進部

環境・品質マネジメント部

目次


1. chemSHERPAデータの再提出が必要になるとき
2. chemSHERPAデータの再提出方法
3. 添付ファイルの再提出方法
4. 公開情報の設定
5. 添付資料の提出を忘れた際の手順
6. 提出した添付資料の確認方法
7. Appendix
8. お問い合わせ先



chemSHERPAデータの再提出方法

1. chemSHERPAデータの再提出が必要になるとき

- chemSHERPAデータの再提出方法について説明します。

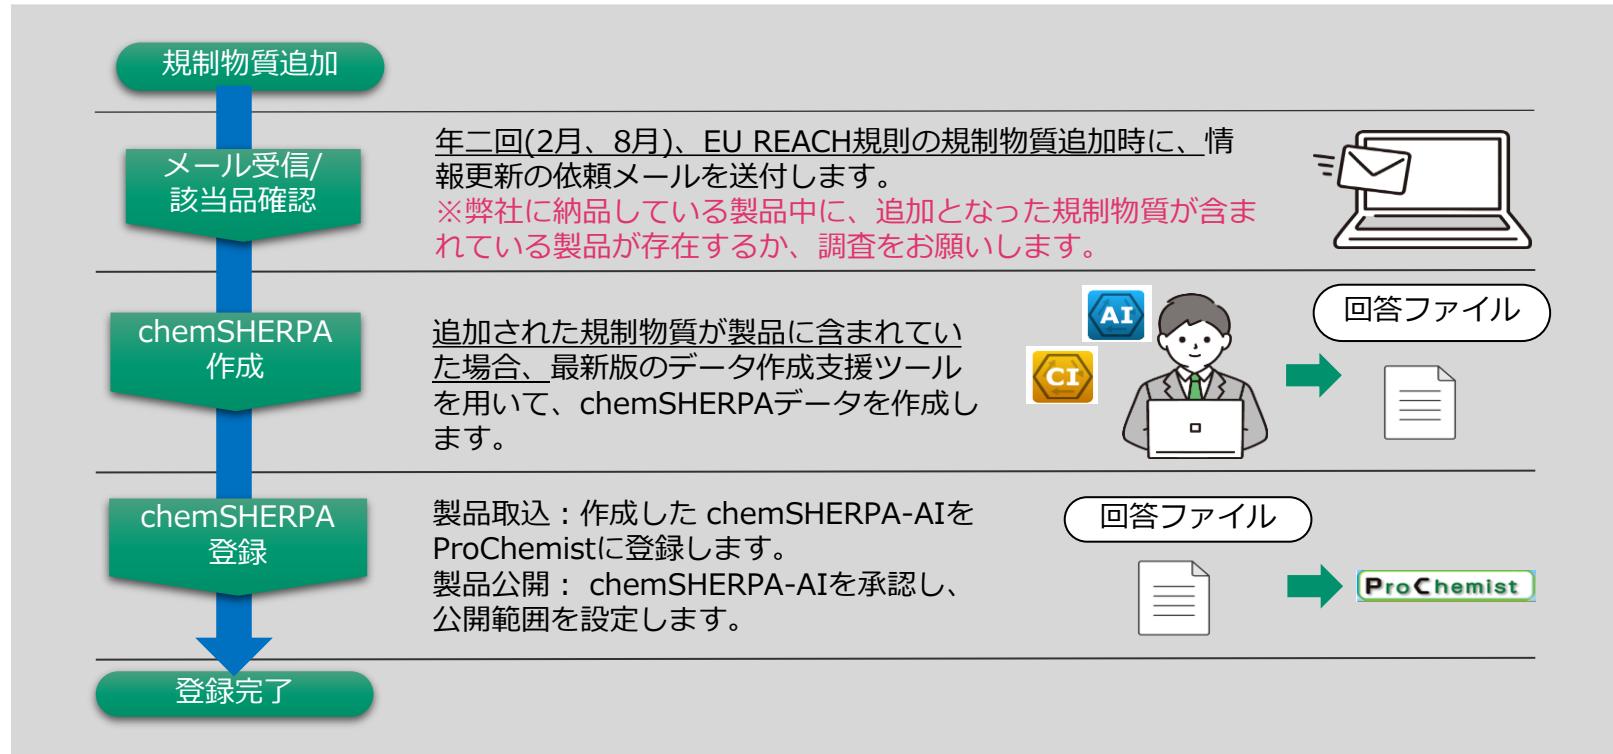

2. chemSHERPA再提出方法

製品取込(1/2)

製品取込→製品公開

- メニュー「製品情報」→「製品取込」から作成した回答ファイルの登録します。

The screenshot shows the ProChemist system interface with a green box highlighting the 'Product Import' section in the bottom-left corner of the main content area.

案内画面

■ お知らせ案内 新着のお知らせがあります

日	発信元	表題
1 2017/09/25	システム管理者	chemSHERPAバージョン1.03.00対応完了のお知らせ 2017/09/25
2 2017/09/19	システム管理者	システムメンテナンス完了のお知らせ 2017/09/18

■ 業務案内

■ 製品取込業務

「製品取込」をクリックします。

取引先登録	0
取引先マスク	0
取引先部門マスク	0
取引先担当マスク	0
取引先グループマスク	0

調査中	0
JAMP	0
サプライヤWEB	0
調査票出力票	0
メール調査	0
調査指示票	0
受付エラー	0
調査取消	0

回答遅れ	0
JAMP	0
サプライヤWEB	0
個別調査	0
メール調査	0
社内調査	0

回答済み	0
JAMP	0
サプライヤWEB	0
個別調査	0
メール調査	0
社内調査	0

■ 製品集計業務

製品集計	0
集計確認	0

集計済	0
仮登録中	0

■ 製品公開・回答業務

承認依頼	0
承認依頼中	0
承認遅れ	0

承認済	0
JAMP	0
社外	0
社内	0

公開完了	0
JAMP	0

2. chemSHERPA再提出方法

製品取込(2/2)

ProChemist Menu Help Contact US Logout

製品登録(ファイル指定)

製品ファイル	① ファイルの選択 <small>ファイルが選択されていません *必須</small>	ファイル読み入
システムコード	② FF6z <small>*必須 選択</small>	basic_system_code
自社品番	③ <small>*必須</small>	一般用システムコード
版		
製品シリーズコード	④ FF6z-PS <small>*必須 選択</small>	ProductSeries
自社品番名称(英語)		製品シリーズ1
自社品番名称(ローカル)		
報告単位		
質量		
メーカーコード	⑤ <small>*必須 選択</small>	
メーカー型番(JAMP)		
フォーマット		
自社内通知情報		
備考1		
備考2		
備考3		
備考4		
備考5		

登録 クリア

製品取込→製品公開

① 「ファイルの選択」をクリックし、chemSHERPAデータを指定、「ファイル読み入」をクリックします。
⇒ 読み込んだファイルの内容から、報告単位/質量/メーカー型番 (JAMP) /フォーマットが自動で入力されます。

②④⑤選択ボタンをクリックし、選択一覧より指定します。
初回のみ一覧から選択し、2回目以降は初回入力内容が保存されているので、操作は不要。

③ 登録する回答ファイルに該当する自社品番 (自社内の管理番号) を入力します。自社品番がない場合、顧客型番を入力します。

3.添付ファイルの再提出方法

添付ファイルの登録 (1/3)

添付ファイルの登録

- ・回答ファイルの登録が完了すると、案内画面の「製品集計業務の集計済」の「仮登録中」の件数が1件増加します。



3.添付ファイルの再提出方法

添付ファイルの登録（2/3）

添付ファイルの登録

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

製品情報照会

全選択 承認・公開指示 確認 一括ダウンロード

9件見つかりました。1 ~ 9件目を表示しています。

表示件数 10件 表示順 ステータス 昇順 降順 再表示

選択	ステータス	承認可	システムコード	自社品番	版	自社品番名称(英語)	自社品番名称(ローカル)	メーカー型番(単品)	メモ
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	1123					FGH123-
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	123					FGH123-
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	1234					FGH123-
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	12345					FGH123-
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	test01					FGH123-
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	222					FGH123-
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	FF02					FGH123-
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	FF03-AIS+chemSHERPA					cableA-a
<input type="checkbox"/>	仮登録	<input type="radio"/>	AS03	FF04					cableA-a

① 対象製品の選択にチェックを入れ、「添付入力」をクリックします。

② 添付入力 < > コメント入力 削除 回答データ参照 コメント履歴確認
公開情報確認 全件リスト出力 検索条件へ戻る

3.添付ファイルの再提出方法

添付ファイルの登録 (3/3)

添付ファイルの登録

ProChemist Menu Help Contact US Logout

添付入力

システムコード	AS03
自社品番	FF02
版	

添付ファイル ファイルの選択 ファイルが選…れていません

書式 AIS JAMA JGPSSI MSDS plus RoHS適合確認書類 その他

公開指示区分 社内公開 外部公開(サプライヤWEB公開) 社外公開(JAMP公開)

①ファイルの選択をクリックし、ファイルを登録する。

②その他を選択する。

③外部公開（サプライヤWEB公開）を選択する。

④アップロードを押す。

⑤添付したファイルが表示される。

選択	ファイル名	ファイル種類	書式	公開指示区分	ファイル容量
<input type="checkbox"/>	SHAI1_20170927023959.shai	回答ファイル	その他		6 KB

添付ファイル削除 戻る 戻る

4.公開情報の設定

製品取込完了→製品公開

製品取込→製品公開

ProChemist

日付: 2017/10/16 ユーザー:

Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

■ お知らせ案内 新着のお知らせがあります

No.	発信日	発信元	表題
1	2017/09/25	システム管理者	chemSHERPAバージョン1.00対応完了のお知らせ 2017/09/25
2	2017/09/19	システム管理者	システムメンテナス完了のお知らせ 2017/09/18

全件表示

■ 業務案内

■ 部品調査依頼業務

調査待ち	0
JAMP	0
サプライヤWEB	0
調査票出力要	0
メール調査	0
調査指示要	0
受付エラー	0
調査取消	0

■ 調査中

調査中	0
JAMP	0
サプライヤWEB	0
個別調査	0
メール調査	0
社内調査	0

■ 回答遅れ

回答遅れ	0
JAMP	0
サプライヤWEB	0
個別調査	0
メール調査	0
社内調査	0

■ 製品集計業務

製品集計	0
集計確認	0

■ 集計済

集計済	0
仮登録中	0

■ 仮登録中の件数を確認し、クリックします。

■ 製品公開・回答業務

承認依頼	0
承認依頼中	0
承認遅れ	0

■ 承認済

承認済	0
JAMP	0
社外	0
社内	0
非公開	0

■ 公開完了

公開完了	0
JAMP	0

■ 製品調査回答業務

型番未回答	0
未回答	0
回答遅延	0

■ 型番回答済

型番回答済	0
回答済	0
取消済	0

■ 製品未回答

製品未回答	0
未回答	0
回答遅延	0

■ 製品回答済

製品回答済	0
回答済	0
取消済	0

■ 製品未登録

製品未登録	0
未登録	0

■ 製品登録結果

登録結果	0
登録済	0
登録失敗	0

■ 部品・部材管理

■ 部品情報

■ 製品構成CSV登録

■ 製品構成CSV登録結果

■ 構成情報を登録・変更

■ 製品集計

■ 製品構成CSV登録結果

■ 製品構成CSV登録結果

■ 製品集計結果

■ 部品・部材管理

■ 部品情報

■ 製品調査受付更新完了

■ 製品調査受付を更新しました。
製品は公開済で登録されました。

■ 製品調査受付画面へ戻る

■ 取引先グループマスター
■ システム関連
■ メニュー表示設定
■ パスワード変更
■ 製品管理
■ 調査依頼管理
■ 回答メール照会
■ 製品調査回答
■ 受付照会
■ 製品情報
■ 製品情報照会
■ 製品情報照会(部品指定)
■ 製品一括取込
■ 製品一括取込結果
■ 製品取込
■ 製品集計
■ 製品構成CSV登録
■ 製品構成CSV登録結果
■ 構成情報を登録・変更
■ 製品集計
■ 製品構成CSV登録結果
■ 製品構成CSV登録結果
■ 製品集計結果
■ 部品・部材管理
■ 部品情報

Menu Help Contact US Logout

4.公開情報の設定

製品公開（1/3）

製品取込→製品公開

公開先を設定したい製品を選択します。

The screenshot shows the ProChemist software interface. At the top, there is a navigation bar with 'Menu', 'Help', 'Contact US', and 'Logout' buttons. Below the navigation bar, the title '製品情報照会' (Product Information Inquiry) is displayed. A sub-menu bar contains buttons for '全選択' (Select All), '承認・公開指示' (Approval/Release Indication), '確認' (Check), '一括ダウンロード' (Batch Download), and '化学物質情報出力' (Chemical Substance Information Output). A callout box with a green border and arrow points from the text below to the '承認・公開指示' button. The main area displays a table of product information with columns: 選択 (Selection), ステータス (Status), 承認可 (Approval), システムコード (System Code), 自社品番 (In-house Product Code), 版 (Version), 自社品番名称(英語) (In-house Product Name (English)), 自社品番名称(ローカル) (In-house Product Name (Local)), and メーカー型番(単品) (Manufacturer Part Number (Single)). There are six rows of data, each with a checkbox in the '選択' column and a radio button in the '承認可' column. The '承認・公開指示' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the callout box. The text in the callout box reads: '対象となる製品の「選択」にチェックを入れ、「承認・公開指示」をクリックします。' (Check the 'Selection' for the target product and click the 'Approval/Release Indication' button).

A horizontal navigation bar at the bottom of the screen contains several buttons: '添付入力' (Attachment Input), 'コメント入力' (Comment Input), '削除' (Delete), '回答データ参照' (Answer Data Reference), 'コメント履歴確認' (Comment History Confirmation), '公開情報確認' (Public Information Confirmation), '全件リスト出力' (Output All Items List), and '検索条件へ戻る' (Return to Search Conditions).

4.公開情報の設定

製品公開（2/3）

製品取込→製品公開

- 「公開情報入力」画面にて、承認および公開範囲の指定を行います。
- 「公開先を限定しない」を指定した場合、他社より該当品番の調査依頼がきた場合も自動回答されます。

公開情報入力

選択された製品情報すべてに対して、以下の内容で承認し非公開／公開指示します。

公開指示	<input type="radio"/> 非公開 <input type="radio"/> 社内公開 <input checked="" type="radio"/> 外部公開(サプライヤWEB公開)
公開先限定	<input checked="" type="radio"/> 限定する <small>※限定しない※外部公開時のみ有効</small>
自社内通知情報	

①外部公開（サプライヤWEB公開）を指定します。

選択	顧客コード	顧客名称(英語)	顧客名称(ローカル)
<input checked="" type="radio"/>	T001	FUJIFILM Corporation	富士フィルム株式会社

②公開先限定を「限定する」にチェックし、公開先追加ボタンを選択します。公開範囲を選択一覧より指定します。

③公開先が追加されたことを確認します。

承認登録 戻る

④承認登録を選択する。

4.公開情報の設定

製品公開（3/3）

- 以上で最新版のchemSHERPA-AIでの情報更新は完了です。

The screenshot shows the chemSHERPA-AI system interface with a green box highlighting the publication status. The status indicates '承認済' (Approved) with a count of 0, which is highlighted by a green oval.

承認済に件数が表示されます。

■ 製品公開・回答業務

承認依頼	0	承認済	0	公開完了	0
承認依頼中	0	JAMP	0	JAMP	0
承認遅れ	0	社外	0	社外	0
		社内	0	社内	0
		非公開	0	非公開	0

■ 製品調査回答業務

型番未回答	0	型番回答済	0	製品未回答	0	製品回答済	0
未回答	0	回答済	0	未回答	0	回答済	0
回答遅延	0	取消済	0	回答遅延	0	取消済	0



添付資料の提出を忘れた際の手順

5.添付資料の提出を忘れた際の手順

メイン画面から製品検索画面に移動

The screenshot shows the ProChemist system's main interface. On the left, there is a vertical navigation menu with several sections:

- 業務メニュー**:
 - 部品・部材管理
 - 部品情報
 - ・部品情報照会
 - 部品調査依頼
 - ・調査依頼登録
 - ・調査依頼一括登録
 - ・調査依頼一括登録結果
 - ・調査指示・依頼先指定
 - ・調査票個別出力
- 回答登録
 - ・回答登録
 - ・回答登録結果
- 製品管理
- 調査依頼管理
 - ・回答メール照会
- 製品調査回答
- お知らせ案内

A green callout box highlights the "部品情報照会" (Product Information Inquiry) link under the "業務メニュー" section. A green arrow points from this link to the corresponding button on the main page.

The main content area is titled "案内画面" (Information Page) and contains several sections:

- 業務案内**: A summary table showing counts for "調査待方" (Investigation Pending), "調査中" (Investigation In Progress), "回答遅れ" (Delayed Response), and "回答済み" (Completed Response).
- 部品調査依頼業務**: Sub-sections for "調査待方" (Investigation Pending) and "回答登録" (Response Registration).
- 製品集計業務**: Sub-sections for "製品集計" (Product Summary) and "集計確認" (Summary Confirmation).
- 製品公開・回答業務**: Sub-sections for "承認依頼" (Approval Request), "承認済" (Approved), "公開完了" (Public Release Completed), and "未回答" (Unanswered).
- 製品調査回答業務**: Sub-sections for "型番未回答" (Model Number Unanswered), "型番回答済" (Model Number Answered), "製品未回答" (Product Unanswered), and "製品回答済" (Product Answered).
- お知らせ案内**: A list of notifications with details like date, sender, subject, and status.

The bottom right corner of the main content area has a "全件表示" (Show All) link.

5.添付資料の提出を忘れた際の手順

登録済みの製品を検索

「検索」を押す。

検索条件を指定してください。

検索

含有情報Excel出力

クリア

システムコード	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自社品番	<input type="text"/>				
版数	<input type="text"/>				
自社品番名称(英語)	<input type="text"/>				
自社品番名称(ローカル)	<input type="text"/>				
製品シリーズ	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
メーカーコード	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
メーカー型番(単品)	<input type="text"/>				
メーカー型番(JAMP)	<input type="text"/>				
取込ファイル名	<input type="text"/>				
登録者所属会社	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
登録者所属部門	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
登録者	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 仮登録 <input checked="" type="checkbox"/> 承認依頼中 <input checked="" type="checkbox"/> 承認遅延 <input checked="" type="checkbox"/> 公開登録中 <input checked="" type="checkbox"/> 公開済 <input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input checked="" type="checkbox"/> 公開登録エラー				
公開指示区分	<input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 社内公開 <input type="checkbox"/> 外部公開(サプライヤWEB公開) <input type="checkbox"/> 社外公開(JAMP公開)				
自社内通知情報	<input type="text"/>				

5.添付資料の提出を忘れた際の手順

ファイルを添付する製品を選択

The screenshot shows the ProChemist software interface with the following details:

- Header:** ProChemist, Menu, Help, Contact US, Logout, 言語変更: DEFAU
- Section Title:** 製品情報照会
- Buttons:** 全選択, 承認・公開指示, 確認, 一括ダウンロード
- Message:** 1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。
- Search/Filter:** 表示件数 10件, 表示順 フィーチャー, ○昇順 ○降順 再表示
- Table Headers:** 選択, ステータス, 承認可, システムコード, 自社品番, 版, 自社品番名称(英語), 自社品番名称(ローカル), メーカー型番(単品)
- Table Data:** 1 row with columns: 公開済 (checkbox selected), ○, E423, chemSHERPA-CI, (empty), (empty), (empty), (empty), (empty)
- Bottom Buttons:** 添付入力 (highlighted with a green box and arrow), コメント入力, 削除, 回答データ参照, コメント履歴確認

①資料が添付したい製品を選択する。

②「添付入力」を押す。

5.添付資料の提出を忘れた際の手順

ProChemist

Menu Help Contact US Logout

添付入力

① 「ファイルの選択」を押し、添付したい資料を選択する。

システムコード	FF6z
自社品番	123B 4567
版	

添付ファイル ファイルが選択されていません

書式 AIS JAMA JGPSSI MSDS plus RoHS適合確認証類 その他

公開指示区分 社内公開 外部公開(サプライヤWEB公開) 外部公開(JAMP公開)

アップロード 戻る

② 「その他」を選択する。

③ 「外部公開(サプライヤWEB公開)」を選択する(必須)。

選択	ファイル名	ファイル種類	書式	公開指示区分	ファイル容量	登録
<input type="checkbox"/>	123B 4567.shai	回答ファイル	その他		2 KB	2023/05/09 1
		添付ファイル	その他	外部公開(サプライヤWEB公開)	255 KB	2024/09/03 1

④ 「アップロード」を押す。
⇒資料が添付される。

添付ファイル削除 回答データ参照 戻る



提出した添付資料の確認方法

6. 提出した添付資料の確認方法

メイン画面から製品検索画面に移動

「製品情報照会」を押す。

The screenshot shows the ProChemist application interface with the following details:

- Header:** ProChemist, Date: 2017/07/12, User: [redacted], Menu, Help, Contact US, Logout, Language: DEFAULT.
- Left Sidebar (Business Menu):**
 - 部品・部材管理
 - 部品情報
 - 部品情報照会
 - 部品調査依頼
 - 調査依頼登録
 - 調査依頼一括登録
 - 調査依頼一括登録結果
 - 調査指示・依頼先指定
 - 調査累積別出力
 - 回答登録
 - 回答登録
 - 回答登録結果
 - 製品管理
 - 調査依頼管理
 - 回答メール照会
 - 製品調査回答
 - 受付照会
 - 品集計
 - 製品構成CSV登録
 - 製品構成CSV登録結果
 - 構成情報登録・変更
 - 製品登録
 - 製品集計結果
 - 製品登録結果
 - 製品情報
 - 製品情報照会
 - 製品情報照会(品指定)
 - 製品取込
 - 製品一括取込
 - 製品一括取込結果
 - マスタ登録
 - 部品コード変換マスター
 - 製品コード変換マスター
 - お知らせ案内マスター
 - 組織関連
 - 製品シリーズ群マスター
 - 製品シリーズマスター
 - 会社マスター
 - 組織マスター
- Main Content Area:**
 - 案内画面**
 - 業務案内
 - 部品調査依頼業務

調査待ち	0
JAMP	0
サプライヤWEB	0
調査票出力要	0
メール調査	0
調査指示要	0
受付エラー	0
調査取消	0

 - 部品集計業務

製品集計	0
集計確認	0

 - 製品公開・回答業務

承認依頼	0
承認依頼中	0
承認遅れ	0

 - 製品調査回答業務

型番未回答	0
未回答	0
回答遅延	0

 - お知らせ案内

新着のお知らせがあります

No.	発信日	発信元	表題
1	2017/04/03	システム管理者	システムメンテナンス完了のお知らせ 2017/04/03
2	2017/03/29	システム管理者	「ProChemist/ASバージョンアップのお知らせ」掲載のご案内(2017/3/29)

6. 提出した添付資料の確認方法

登録済みの製品を検索

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAULT

製品検索条件

検索条件を指定してください。

「検索」を押す。

システムコード	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="button" value="検索"/>	<input type="button" value="含有情報Excel出力"/>	<input type="button" value="クリア"/>
自社品番	<input type="text"/>				
版数	<input type="text"/>				
自社品番名称(英語)	<input type="text"/>				
自社品番名称(ローカル)	<input type="text"/>				
製品シリーズ	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="button" value="検索"/>		
メーカーコード	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="button" value="検索"/>		
メーカー型番(単品)	<input type="text"/>				
メーカー型番(JAMP)	<input type="text"/>				
取込ファイル名	<input type="text"/>				
登録者所属会社	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="button" value="検索"/>		
登録者所属部門	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="button" value="検索"/>		
登録者	<input type="text"/>	<input type="button" value="選択"/>	<input type="button" value="検索"/>		
ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 仮登録 <input checked="" type="checkbox"/> 承認依頼中 <input checked="" type="checkbox"/> 承認遅延 <input checked="" type="checkbox"/> 公開登録中 <input checked="" type="checkbox"/> 公開済 <input checked="" type="checkbox"/> 非公開 <input checked="" type="checkbox"/> 公開登録エラー				
公開指示区分	<input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 社内公開 <input type="checkbox"/> 外部公開(サプライヤWEB公開) <input type="checkbox"/> 社外公開(JAMP公開)				
自社内通知情報	<input type="text"/>				

6. 提出した添付資料の確認方法

確認したい製品を選択

ProChemist Menu Help Contact US Logout 言語変更: DEFAU

製品情報照会

全選択 承認・公開指示 確認 一括ダウンロード

1件見つかりました。1 ~ 1件目を表示しています。

表示件数 10件 表示順 ステータス 昇順 降順 再表示

選択	ステータス	承認可	システムコード	自社品番	版	自社品番名称(英語)	自社品番名称(ローカル)	メーカー型番(単品)
<input type="checkbox"/>	公開済	<input type="radio"/>	E423	chemSHERPA-OI				

① 資料が添付されている事を確認したい製品を選択する。

② 「添付入力」を押す。

添付入力 コメント入力 削除 回答データ参照 コメント履歴確認

6. 提出した添付資料の確認方法

ファイルを添付する製品を選択

ProChemist

Menu Help Contact US Logout

添付入力

システムコード	FF6z
自社品番	123B 4567
版	

添付ファイル ファイルの選択 ファイルが選択されていません

書式 AIS JAMA JGPSSI MSDS plus RoHS適合確認書類 その他
公開指示区分 社内公開 外部公開(サプライヤWEB公開) 社外公開(JAMP公開)

アップロード 戻る

① 「ファイル種類」が添付ファイルの行を確認する。

選択	ファイル名	ファイル種類	書式	公開指示区分	ファイル容量	登録
<input type="checkbox"/>	123B 4567.shai	回答ファイル	その他		2 KB	2023/05/09 1
<input checked="" type="checkbox"/>	不使用証明書.pdf	添付ファイル	その他	外部公開(サプライヤWEB公開)	255 KB	2024/09/03 1

② 「ファイル名」の欄に、添付資料が記載されている事を確認する。

添付ファイル削除 戻る



Appendix

7.Appendix

回答忘れ確認手順

回答忘れがないか確認する方法

① 「型番未回答」、② 「製品未回答」が全て0件になっていることを確認します。

「製品未回答」に件数がある場合、以下を確認してください。

- ・chemSHERPAを未登録
⇒製品取込（P5～）を参照

③chemSHERPAを登録済みだが未公開
⇒製品公開（P11～）を参照

The screenshot displays several tables from the chemSHERPA system:

- Top Left:** 調査中 (Survey In Progress) table with 946 rows:

	調査中	件数
JAMP	0	0
サプライヤWEB	2	2
個別調査	0	0
メール調査	0	0
社内調査	0	0
- Top Middle:** 回答遅れ (Response Delayed) table with 667 rows:

	回答遅れ	件数
JAMP	0	0
サプライヤWEB	653	653
個別調査	10	10
メール調査	0	0
社内調査	4	4
- Top Right:** 回答済み (Response Completed) table with 100 rows:

	回答済み	件数
JAMP	0	0
サプライヤWEB	93	93
個別調査	4	4
メール調査	1	1
社内調査	2	2
- Middle Left:** 仮登録中 (Temporary Registration In Progress) table with 25 rows:

	仮登録中	件数
15	25	25
15	25	25
- Middle Center:** 承認済 (Approval Completed) table with 44 rows:

	承認済	件数
JAMP	0	0
サプライヤWEB	26	26
社外	2	2
社内	16	16
- Middle Right:** 公開完了 (Published Completed) table with 0 rows:

	公開完了	件数
JAMP	0	0
- Bottom Left:** 型番未回答 (Item Number Non-Answered) table with 14 rows:

	型番未回答	件数
未回答	0	0
回答遅延	14	14
- Bottom Middle:** 型番回答済 (Item Number Answered) table with 21 rows:

	型番回答済	件数
回答済	19	19
取消済	2	2
- Bottom Right:** 製品未回答 (Product Non-Answered) table with 6 rows:

	製品未回答	件数
未回答	0	0
回答遅延	6	6
- Bottom Far Right:** 製品回答済 (Product Answered) table with 14 rows:

	製品回答済	件数
回答済	14	14
取消済	0	0

A callout box points to the '回答済' table in the top right, stating: 「顧客への回答が完了した件数は、「製品回答済」で確認できます。」 (The number of completed responses to customers can be confirmed in the 'Product Answered' table.)

8.お問い合わせ先

お問い合わせ先

1. ProChemist/ASに関するお問い合わせ先

NEC ProChemist/ASお問い合わせ窓口

国内ヘルプデスク（日本語対応）

procas-helpjp@dmsig.jp.nec.com

海外ヘルプデスク（英語・中国語対応）

procas-helpgl@dmsig.jp.nec.com

***2022/9/1より窓口のメールアドレスが変更になりました。**

*お電話で確認する場合がございますので、電話番号の記載をお願いします。

2. 回答対象製品、chemSHERPA書式の内容について

富士フィルム 購買部門 または 関係会社まで直接お問い合わせください。



FUJIFILM
Value from Innovation